

Koluszki, dnia 21.02.2022 r.

Nr sprawy: O/385/WI/109/2022

**Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

L.dz. M38/2022/IN


*Dotyczy: : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.
„Automatyczne chlorowanie wody pitnej na stacjach wodociągowych na terenie miasta
i gminy Koluszki”*

KPGK Sp. z o.o. w nawiązaniu do wyjaśnień nr 1 do SWZ (L.dz. 1110/2022/IN) z dnia 17.02.2022r. uzupełnia odpowiedź na zapytanie nr 6 - dane techniczne:

1. wydajność dla pomp dozujących z zakresie 10 - 18 dm³/h,
2. ciśnienie w miejscu dozowania 0,4 MPa,
3. max. wydajności wody tłoczonyj do sieci wodociągowej na poszczególnych ujęciach:
 - a. SUW Koluszki 504 m³/h,
 - b. SUW Regny 20 m³/h,
 - c. SUW Stefanów 50 m³/h,
 - d. SUW Kaletnik 35 m³/h,
 - e. UW Zielona Góra 15 m³/h,
 - f. UW Borowa 50 m³/h,
 - g. UW Gałków Duży 42 m³/h

*Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej,
na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców
wiążące.*

PREZES ZARZĄDU

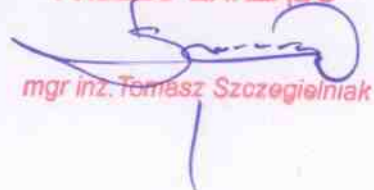

mgr inż. Tomasz Szczepiński