

Koluszki, dnia 26.09.2022 r.

Nr sprawy: O/400/WI/115/2022

**Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

L.dz. F 361/2022/IN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. Remont systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego MOŚ w Koluszkach"- (nr postępowania Z10/93071- Platforma przetargowa)

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy Inwestor przewiduje zastosowanie (dostawę) innych muf na kolektory jak zastosowanie w istniejącym systemie i wskazane w przedmiarze HSY 90-90 (firmy plima), a co może spowodować konieczność przeróbek kolektorów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie innych muf na kolektory, które zostały wskazane w przedmiarze.

Pytanie 2. Czy Inwestor przewiduje skracania istniejących kolektorów PVC oraz przewiduje możliwość wiercenia lub rozwiercania w nich otworów pod nowe dyfuzory?"

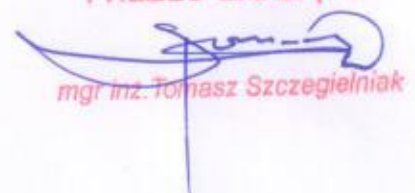
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje skracania istniejących kolektorów PVC oraz nie przewiduje możliwości wiercenia lub rozwiercania w nich otworów pod nowe dyfuzory.

Pytanie 3. Czy Inwestor przewiduje możliwość wymiany dyfuzorów z zastosowaniem dyfuzorów tylko o identycznych parametrach jak obecnie zastosowane? tj. zakres obciążenia powietrzem 1-8 m³/h/dyfuzor, rozmiar drobnych pęcherzyków 1-3 mm, efektywność natleniania SOTE ok 20 g/Nm³/1 m głębokości zanurzenia dyfuzora, membrana dyfuzora z oringiem zabezpieczającym, średnica membrany napowietrzającej 336 mm"

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza jedynie wymianę dyfuzorów o parametrach wskazanych w przedmiarze.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Szczepielniak